

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Генератор пены средней кратности ГПС-200 (далее Генератор) предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности.

Генератор изготовлен в климатическом исполнении У1, УХЛ1, ХЛ1 (нужное подчеркнуть).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Значения (номинальные)
Производительность по пены, л/с	200
Расход 4-6% раствора пенообразователя типа ПО-1, л/с	1,6-2,0
Давление перед распылителем, Мпа (кгс/см ²)	0,4-0,6(4-6)
Кратность пены	100±30
Дальность подачи пены, не менее, м	10
Высота подачи пены, не менее, м	3
Габаритные размеры, мм	430*220
Масса, не более, кг	2,4

Примечание:

Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя и кратности пены.

Кратность пены, дальность и высота подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 Мпа (6 кгс/см²).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Генератор – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Коробка - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Генератор представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей: кассета сеток-1, корпус-3(рис.1).

К корпусу Генератора крепится корпус распылителя-4, соединительная головка ГМ-50-6 (рис. 1).

Генератор комплектуется наплечным ремнем-2.


Кассета представляет собой металлическое кольцо, по торцевым сторонам, которого закреплена нержавеющая сетка марки AISI 304 с размером ячейки 1 мм.

Распылитель вихревого типа имеет 6 окон, расположенных под углом в 12 градусов, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на выходе распыленной струи с заданным углом факела.

Насадок предназначен для формирования пенного потока после кассеты в пенную струю и увеличения дальности подачи пены.

Конструкция Генератора очень проста в устройстве и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.

Принцип работы Генератора заключается в том, что поток рабочей жидкости под давлением подается в распылитель за счет эжекции при выходе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена.

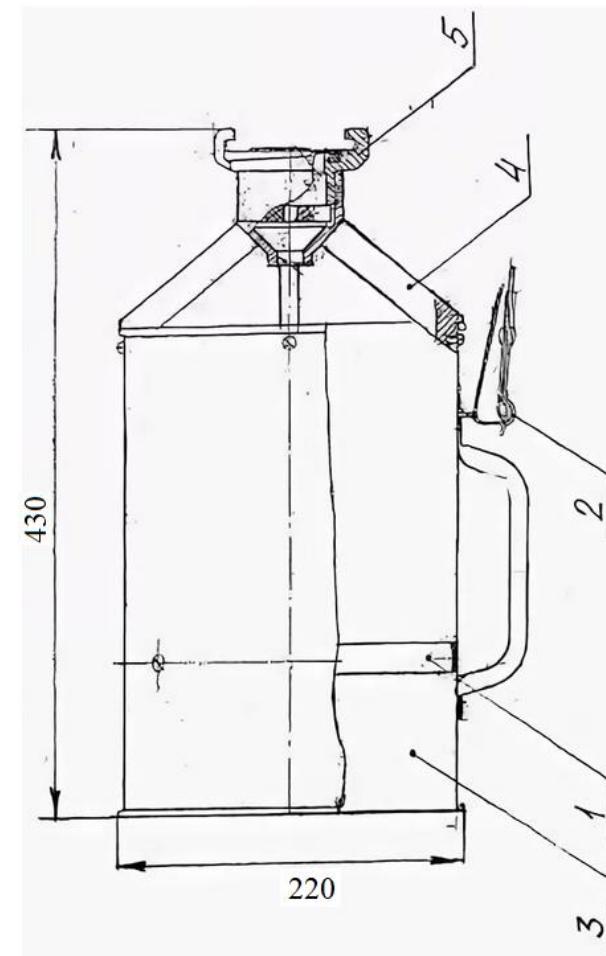

1-кассета сеток, 2-ремень, 3-корпус, 4-корпус распылителя, 5-соединительная головка

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации Генератора должны соблюдаться общие правила безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением.

Запрещается устранять неплотности в местах соединения Генератора с источником подачи рабочей жидкости во время работы.

Не рекомендуется оставлять Генератор без присмотра во время работы.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Произвести осмотр внутренней поверхности Генератора на наличие посторонних предметов.

Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление. При необходимости произвести замену кассеты.

Подсоединить Генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии).
Длина рукавной линии должна обеспечить напор перед Генератором.
При появлении пены из Генератора направить пенную струю на очаг возгорания.
Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара. В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара вывести Генератор из зоны высоких температур.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При проверке технического состояния осматривается внешний вид Генератора и состояние сеток кассеты.
Поверхности Генератора, подвергнутые коррозии, отслаиванию покрытия, зачистить до металлического блеска и нанести соответствующее покрытие.
В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты.
Засоренную кассету прочистить и при необходимости промыть.
После работы в условиях пожара произвести осмотр Генератора. В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность, генератор подлежит ремонту.
Условия хранения Генераторов по группе С, условия транспортирования по группам Ж1, Ж2, ОЖ1, ОЖ2, по ГОСТ 15150.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор пены средней кратности ГПС-200 заводской номер № ____ соответствует ТУ 28.99.39-011-58295224-2019 и признан годным к эксплуатации.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00568/24.

Штамп ОТК:

Дата выпуска:

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность пеногенераторов и соответствие их требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения пеногенераторов – 3 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации пеногенераторов – 2 года с момента ввода в эксплуатацию, в пределах срока хранения. Срок эксплуатации пеногенераторов – 10 лет с даты изготовления, включая 3 года хранения его на складе.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием изготовителем



Генератор пены средней кратности

ГПС-200 «БАЛТИКА»

Паспорт (руководство по эксплуатации)
ПС(РЭ) НПК.038.02-2024

ТУ 28.99.39-011-58295224-2019

Испытания по ГОСТ Р 50409-92

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00568/24

Санкт-Петербург